

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № изм.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

600.071.6

Б

А

60п М8-7Н

⊕ φ0.5

89

40.5

46.7

7.5

75


66.5

35

106 -10

Б-Б

К3/8"ГОСТ6111-52

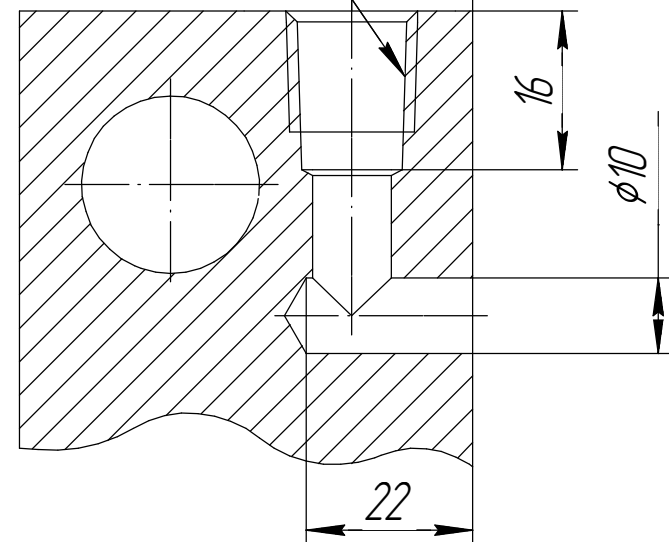

В

А-А

60

24

18min

20

16min

23

1x45°

30п М10-7Н

20п φ16

⊕ φ0.5

40

0.8

В

1. Н14, h14, ±IT14/2.

2. На линиях переходов внутренних поверхностей каналов не должно быть заусенцев

В-В

40п К3/4"ГОСТ6111-52

32

20п φ23.5

⊕ φ0.5

12.5
✓(✓)

У.140.009

					У.140.009						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита клапанной коробки			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб		Павлова							A	5,01	1:1
Провер		Валик									
Т.Контр								Лист		Листов 1	
Гл.Констр.											
Н.Контр.		Дымская			Ст5пс2 ГОСТ 380-88			000*ПКП Дормашина"			
Утверд.											